



11月10日

□ プラン変更ルールブック 1 - 4

- 16 窓の位置などにエアコンを設置する場合、壁側のPSまで冷媒管及びドレンを横引きする必要があります。そのためカーテンボックス前面の下がり壁が約70mmフケてきます。（平面図の天井下がり点線が70mm部屋側に移動します。）

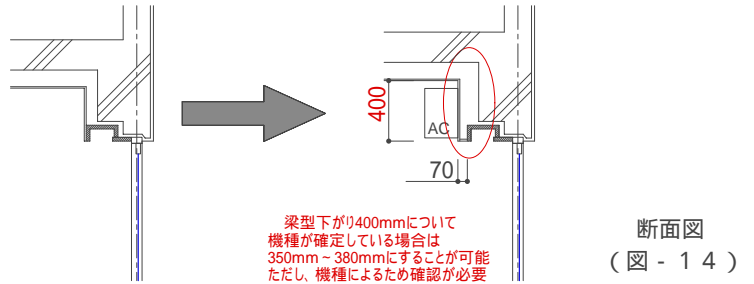

- 17 戸境壁は基本的にエアコンやコンセント、スイッチ、家具の固定等はできません。万が一戸境壁に設置する必要がある場合には、軽量鉄骨下地の壁を設ける必要があります。（厚み 70mm）

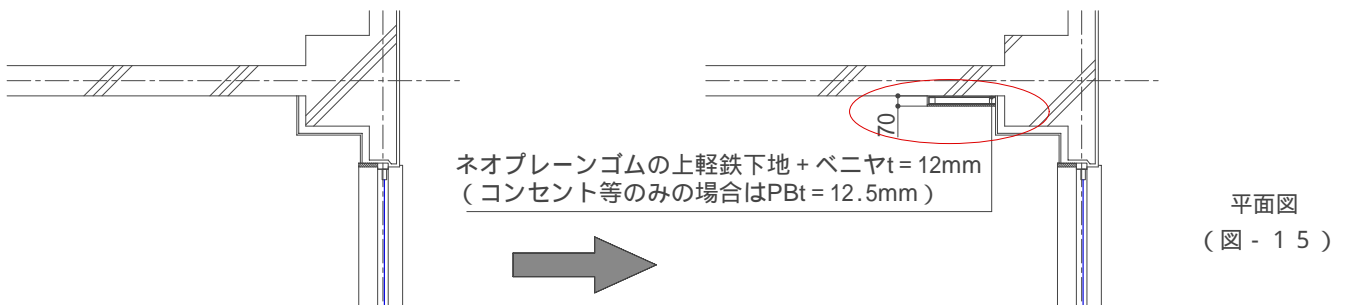

- 18 地下住戸のWICや、クローゼットなどの収納で大きいものは基本的に換気設備 + 扉の下部にアンダーカットがあります。ただし階段下収納など、換気設備の設置ができないものについては、扉が上下ガラリ付となります。

- 19 階段上部に収納を設ける場合は、階段の天井高さを確保するために収納壁から2段程度逃げた位置で高さ2100mm確保できるよう計画してください。下記納まりを参考に計画してください。（階段蹴上寸法は建物毎に異なりますので、確認してください。）

